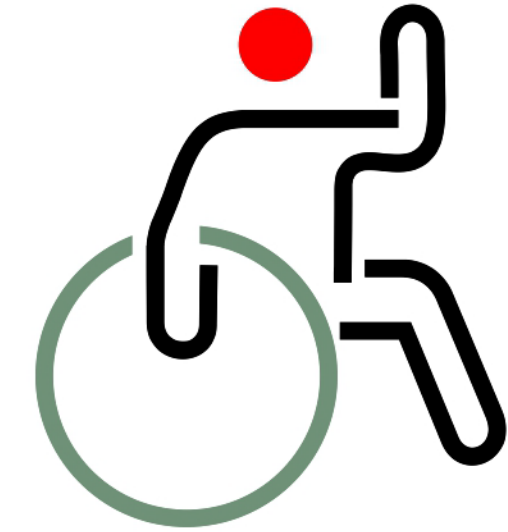




Check list Básico

PROTOCOLO DE MINIMIZAÇÃO DE IMPEDIMENTOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA



Saiba mais sobre as ações do LAPA!



Que as portas da UNICAMP estejam abertas e receptivas para as pessoas com deficiência!

Com a aprovação das cotas para pessoas com deficiência em 2024, temos um compromisso de diminuir essas barreiras. Assim, convidamos os gestores das unidades, bem como servidores que podem ser agentes da mudança em prol de uma universidade mais acessível e inclusiva.

Mapa de localização dos Pinóthos - 2010, Donodon, E.



Como as leis voltadas para a acessibilidade da pessoa com deficiência no Brasil que dizem respeito ao espaço físico tem seu início somente no ano 2.000, os edifícios públicos construídos antes desse período apresentam muitos problemas de acessibilidade.

Na Unicamp não é diferente, a maior parte dos edifícios até 1994 não dispõe de acessibilidade e, apesar das ações realizadas para mitigar esses problemas, esse passivo ainda é um grande desafio para a universidade.



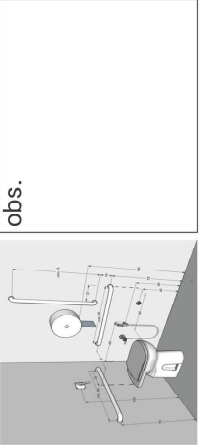
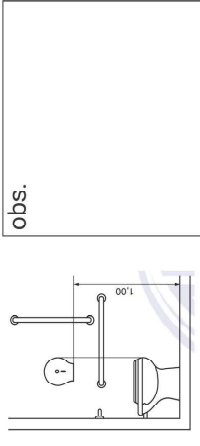
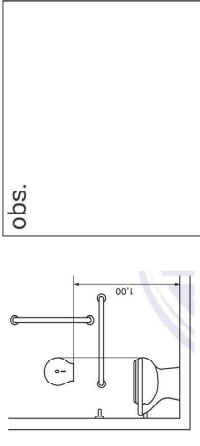

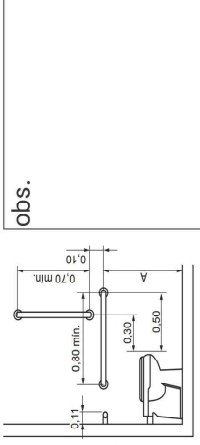
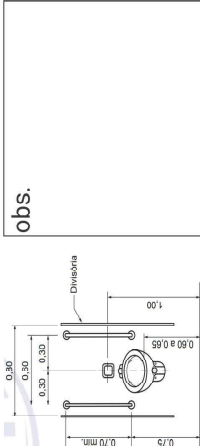
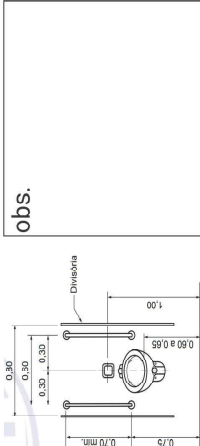


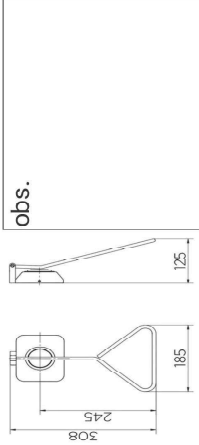
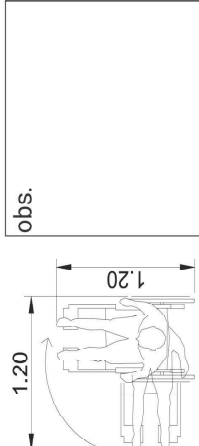
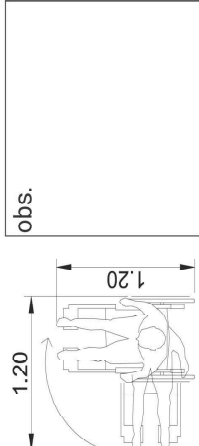


ACESSIBILIDADE NA UNICAMP

O QUE JÁ PODEMOS FAZER ?

AÇÕES IMEDIATAS

1 - Capacitar os servidores no oferecimento da Prefeitura oferecido pela Prefeitura Universitária que oferecerá o curso mensalmente. Ver agenda da EDUCORP ou secretarias de departamento, de graduação e pós, portas, recepções, etc), sem distinção.	2 - Disponibilizar sanitário adaptado, ou adequado.	Se são disponibilizados mediante chave, abri-los imediatamente. Após isso, informar aos servidores a obrigatoriedade de mantê-los abertos e com uso prioritário para pessoas com deficiência.
3 - Retirar obstáculos de corredores, banheiros, etc.	garantir passagem livre em corredores, 1,20 m de preferência e nos sanitários PCD não colocar armários e vasos que impeçam o giro da cadeira.	4 - Colocar o cartão do LAPA informando que a unidade está trabalhando para melhorar a acessibilidade.
Colocar QR CODE no cartão que leve ao site da unidade, descrevendo as primeiras ações de diminuição de barreiras.		

Check list básico de acessibilidade

☐	As vagas perpendiculares de estacionamento destinadas à PCD, devem possuir a dimensão mínima de 2,40m x 5,50m e faixa lateral ao lado do motorista, com largura de 1,20m.		obs.		obs.	☐	O piso da faixa livre deve ser liso, sem buracos e sem irregularidades.		obs.		obs.	☐	Todo prédio deve ter banheiro adaptado para PCD.		obs.	☐	A bacia sanitária deve ter barras de apoio em altura A=0,75m e comprimento de 0,80m (no mínimo 2).		obs.
☐	As vagas externas de estacionamento destinadas à PCD, devem possuir as dimensões mínimas de 2,20 x 5,50m e faixa lateral ao lado do motorista com largura de 1,20m.		obs.		obs.	☐	As maçanetas devem ser do tipo alavanca e com altura entre 0,90m a 1,10m.		obs.		obs.	☐	Caso possua banheiro para PCD, a papelreira deve ser instalada abaixo de 1,00m do piso acabado.		obs.	☐	Nos mictórios deve haver barras de apoio verticais a 0,75m do piso acabado, com 0,70m de comprimento e distância entre elas de 0,60m.		obs.
☐	Deve haver rebaixamento de guia para acesso da calçada próximo a vaga PCD.		obs.		obs.	☐	O banheiro acessível deve ter puxador horizontal.		obs.		obs.	☐	O comando da descarga deve ser de alavanca.		obs.	☐	A copa/cozinha deve ter percurso livre de 1,20m x 1,20m para rotação de 90°.		obs.
☐	O percurso externo do prédio até a entrada deve ter faixa livre de calçada de 1,20m e altura de 2,10m sem qualquer interferência.		obs.		obs.	☐	Deve haver piso tátil de alerta nas rampas, escadas e elevadores. O piso tátil, deve estar no máximo a 0,32m do início da rampa, escada ou elevador.		obs.		obs.	☐	As torneiras devem ter o comando de alavanca e barras de apoio na pia.		obs.	☐	Na rota de fuga deve ter um espaço reservado para resgate de PCDs (altamente recorrente).		obs.